



Lakossági tájékoztatás gallyazási munkákról!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2026. szeptember végén a GTS Investment Kft. az E.ON Áramhálózati Zrt. megbízásából élet- és vagyonvédelmi okok miatt gallyazási munkálatokat végez Velence Város közigazgatási területén közterületen, a 0,4 kV-os kisfeszültségű hálózatok nyomvonalán. A gallyazási munkálatokat a Villamos Energiáról szóló 2007.évi LXXXVI. energiatörvény 124. §, 133. §, 137. § által biztosított törvényi rendelkezés szerint, és a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22) NGM rendelet alapján végzi.

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. közép és kiefeszültségű vezetékekre vonatkozó jogszabálya egyértelműen rögzíti, hogy a biztonsági övezetbe tilos olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejezett állapotában meghaladja a 4 m-t.

Tapasztalataink szerint kevesen ismerik ezt a jogszabályt, ezért a légvezetékek alá, több olyan fásszerű növény került és kerül jelenleg is telepítésre a lakosság részéről, ahol a fák megnöttek és a fa lombkoronája a biztonsági övezetben helyezkedik el, ágaik elérik a vezetéket, ezáltal ÜZEMZAVART és ÉLETVESZÉLYES helyzetet idézve elő.

A villamos energia törvény 137. § - a, valamint az NGM rendelet 10. § (1) bekezdés f) és bc) pontja értelmében rögzítettek alapján a biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határait elérik.

Az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megbízott cég a „Vezeték és növényzet beavatkozás után elvárt legkisebb távolságot” kell tartania, mely az alábbi táblázat szerint kisfeszültségű hálózat (KIF) esetén

- 2,50 m oldalról. Felülről nem közelítheti meg.
- 2 m alulról. Felülről nem közelítheti meg.


A munkák előreláthatóan **2026. szeptember 28. napján kezdődnek**, és időjárástól függően körülbelül **2026. október 2. napján** fejeződnek be.

A munkavégzés napközben, reggel **8.00 órától délután 16.00 óráig** tart.

A gallyazást végző gazdasági társaság a munkálatokat a mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján, **elsősorban élet- és vagyonvédelem céljából végzi, esztétikai igényeket nem tud figyelembe venni!** Figyelemmel arra, hogy a magáningatlanon lévő fák ágainak gondozása mindenkor az ingatlan tulajdonosának kötelessége, a közterületi gallyazás kapcsán ezúton is kérjük az ingatlantulajdonosok együttműködését annak érdekében, hogy a megfelelően gondozott fák és növények ne okozzanak áramszünetet, valamint elkerüljük az áramszolgáltatásban esetlegesen felmerülő problémákat.

A munkavégzés műszaki követelményei:

Előírt távolságok			
Feszültség szint	Vezeték és növényzet megengedett minimális távolsága [m]	Vezeték és növényzet beavatkozás utáni elvárt legkisebb távolsága [m]	Megközelítési irány
KIF	1,25	2,50	Oldalról. Felülről nem közelítheti meg.
KIF	1,25	2,00	Alulról. Felülről nem közelítheti meg.

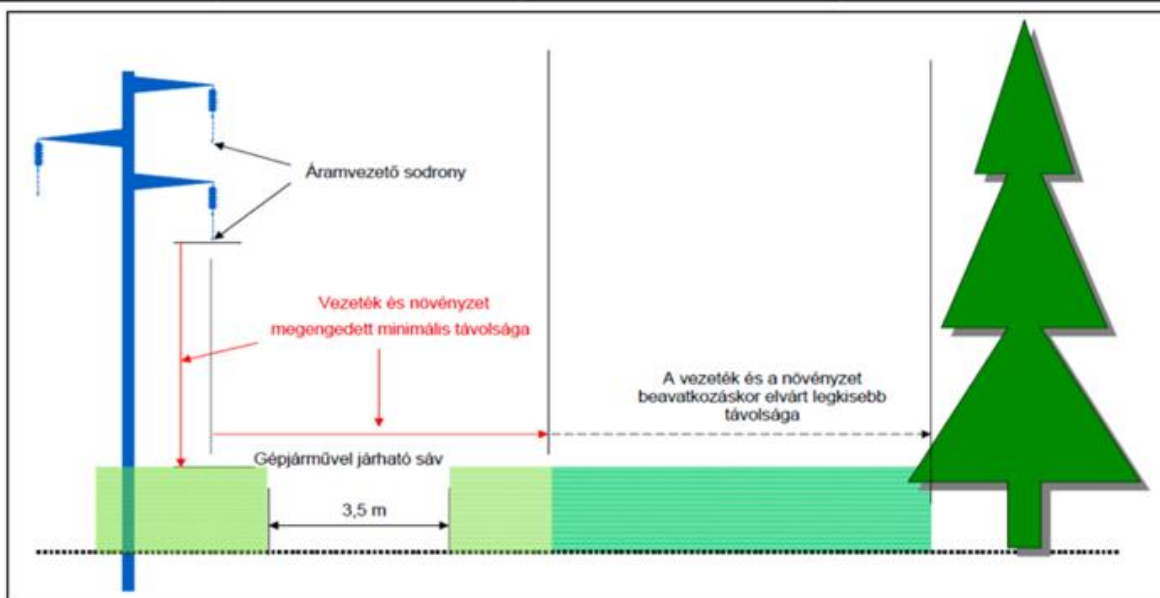

Távolságok értelmezése (az ábra nem méretarányos)

A táblázatban megadott minimális távolságok a szél által okozott mozgás, az esetleges hó, vagy jégterhelés miatt szükséges biztonsági okokból megnövelt távolságok.

Együttműködésüket és türelmüket köszönjük!

Velence, 2026. szeptember 15.

Krausz György
polgármester